


Flexit

ART.NR. 800501

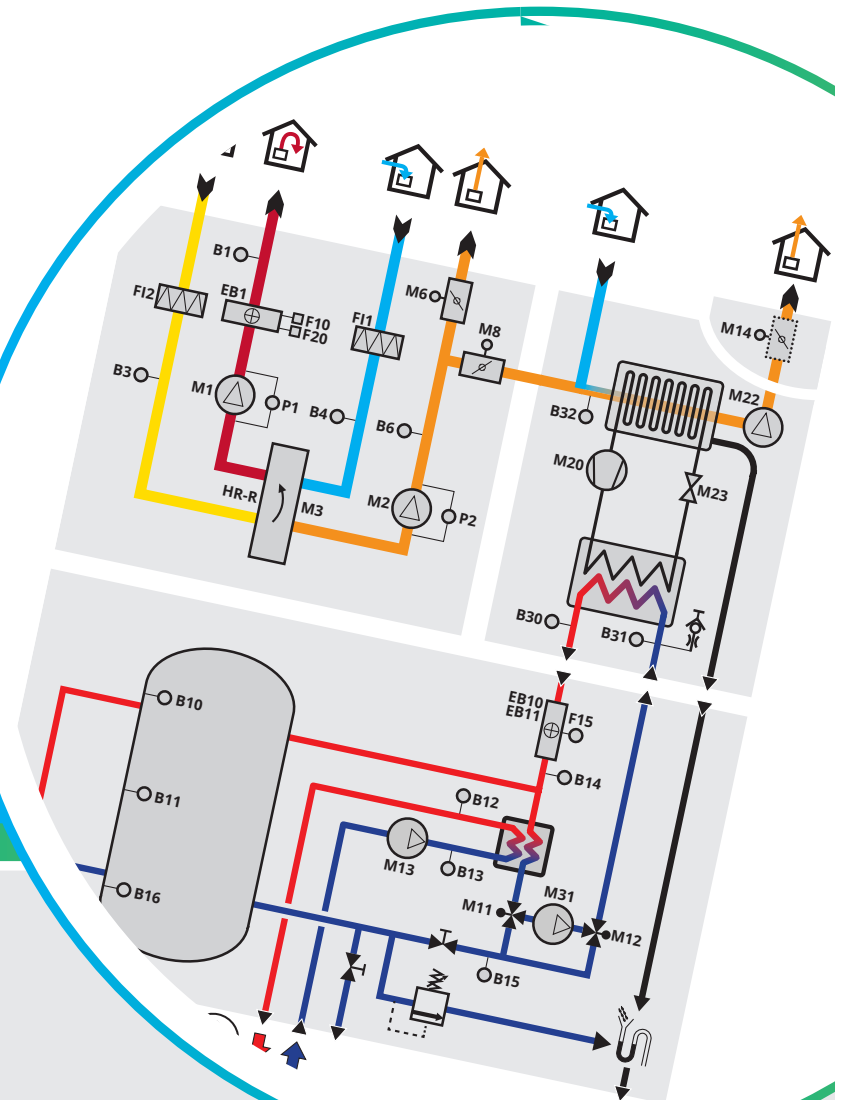

NO FORSLAG TIL SYSTEMLØSNINGER
EcoNordic WH4

SV FÖRSLAG TILL SYSTEMLÖSNINGAR
EcoNordic WH4


FI EHDOTUKSIA JÄRJESTELMÄRATKAISUIKSI
EcoNordic WH4

EN SYSTEM SOLUTIONS PROPOSALS
EcoNordic WH4


- NO WH4 - Varmesystem alt. 1
 SV WH4 - Varmesystem alt. 1
 FI WH4 - Lämmitysjärjestelmä vaihtoehto 1
 EN WH4 - Heating system option 1

Varmesystem
 Varmesystem
 Lämmitysjärjestelmä
 Heating system


AV = Stengeventil/Avstängningsventil/Sulkuventtiili/Shut-off valve
 EXP = Ekspansjonskar/Expansionskär/Paisunta-astia/Expansion tank
 SÄV = Sikkerhetsventil/Säkerhetsventil/Turvaventtiili/Safety valve
 P = Manometer/Manometer/Manometri/Pressure gauge

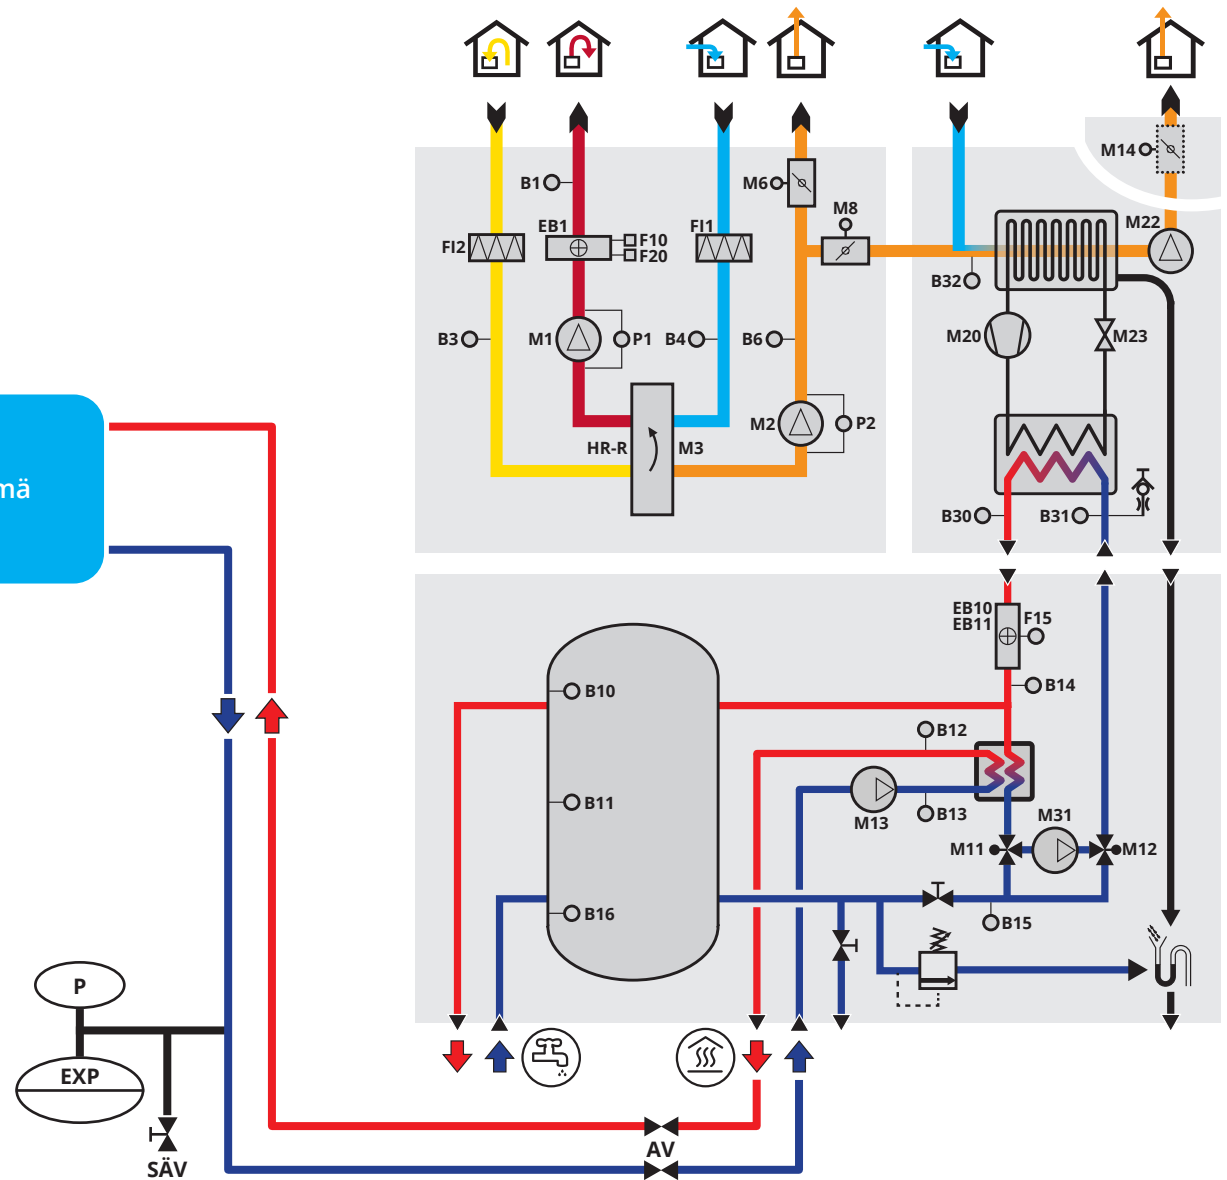

- NO WH4 - Varmesystem alt. 2
 SV WH4 - Värmesystem alt. 2
 FI WH4 - Lämmitysjärjestelmä vaihtoehto 2
 EN WH4 - Heating system option 2

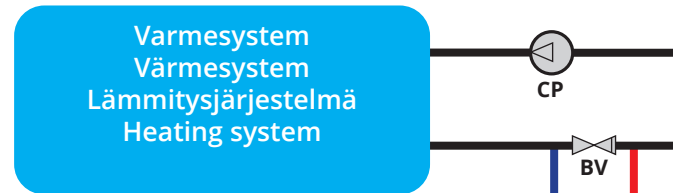

AV = Stengeventil/Avstängningsventil/Sulkuventtiili/Shut-off valve
 EXP = Ekspansjonskar/Expansionskär/Paisunta-astia/Expansion tank
 SÄV = Sikkerhetsventil/Säkerhetsventil/Turvaventtiili/Safety valve
 P = Manometer/Manometer/Manometri/Pressure gauge
 BV = Tilbakeslag/Backventil/Takaiskuventtiilillä/Non-return valve
 CP = Sirkulasjonspumpe/Cirkulationspump/Kiertovesipumppu/
 Circulation pump

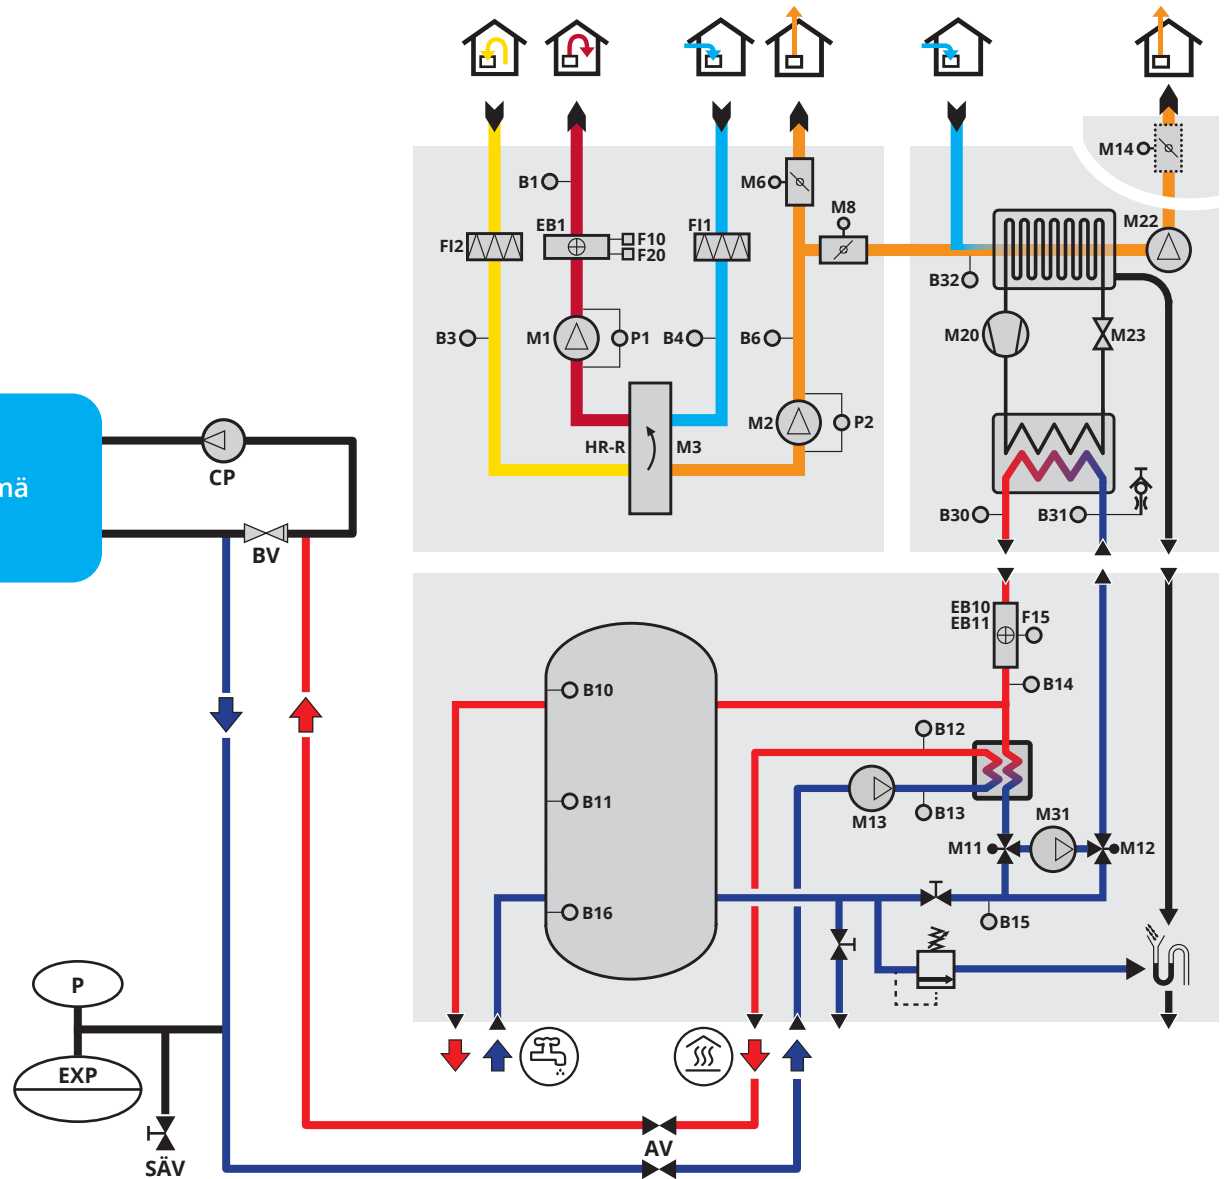


- NO WH4 - Varmesystem med to temperaturnivåer
 SV WH4 - Värmesystem med två temperaturnivåer
 FI WH4 - Lämmitysjärjestelmä kahdella lämpötilatasolla
 EN WH4 - Heating system with two temperature levels

Varmesystem
 Värmesystem
 Lämmitysjärjestelmä
 Heating system


- lavere temperatur (gulvvarme)
- lägre temperatur (golvvärme)
- matalampi lämpötila (lattialämmitys)
- lower temperature (underfloor heating)

Varmesystem
 Värmesystem
 Lämmitysjärjestelmä
 Heating system

AV = Stengeventil/Avstängningsventil/Sulkuventtiili/Shut-off valve
 EXP = Ekspansjonskar/Expansionskär/Paisunta-astia/Expansion tank
 SÄV = Sikkerhetsventil/Säkerhetsventil/Turvaventtiili/Safety valve
 P = Manometer/Manometer/Manometri/Pressure gauge
 CP = Sirkulasjonspumpe/Cirkulationspump/Kiertovesipumppu/
 Circulation pump
 Tf = Temperaturføler - tilførselsledning/Temperaturgivare - framledning/
 Lämpötila-anturi - syöttöjohto/Temperature sensor - supply line
 Tr = Temperaturføler - retur/Temperaturgivare - retur/Lämpötila-anturi - paluu/
 Temperature sensor - return

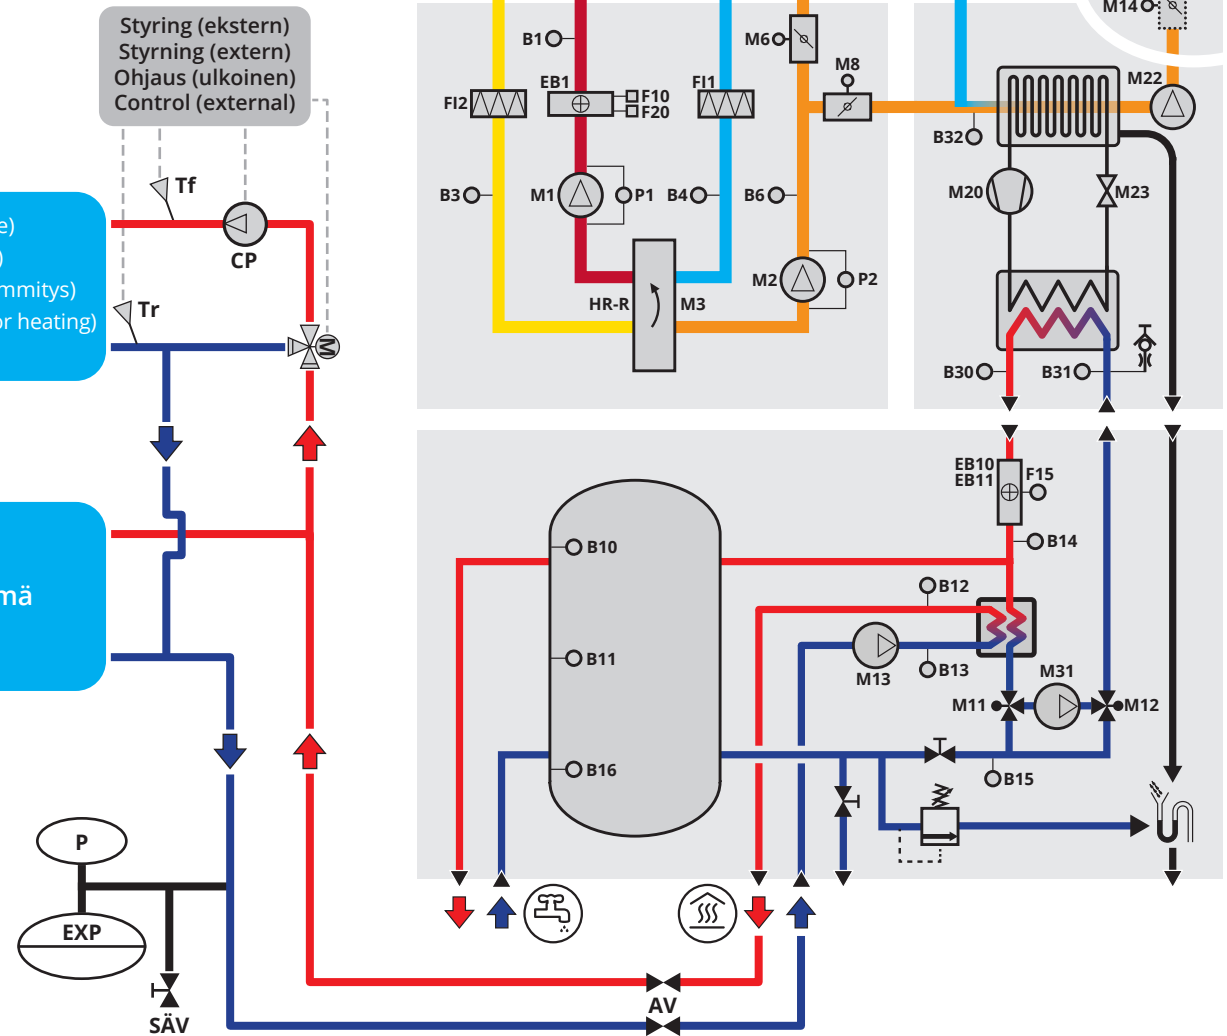

- NO WH4 - Eksternt tillegg
 SV WH4 - Extern tillsats
 FI WH4 - Ulkoinen lisäys
 EN WH4 - External addition

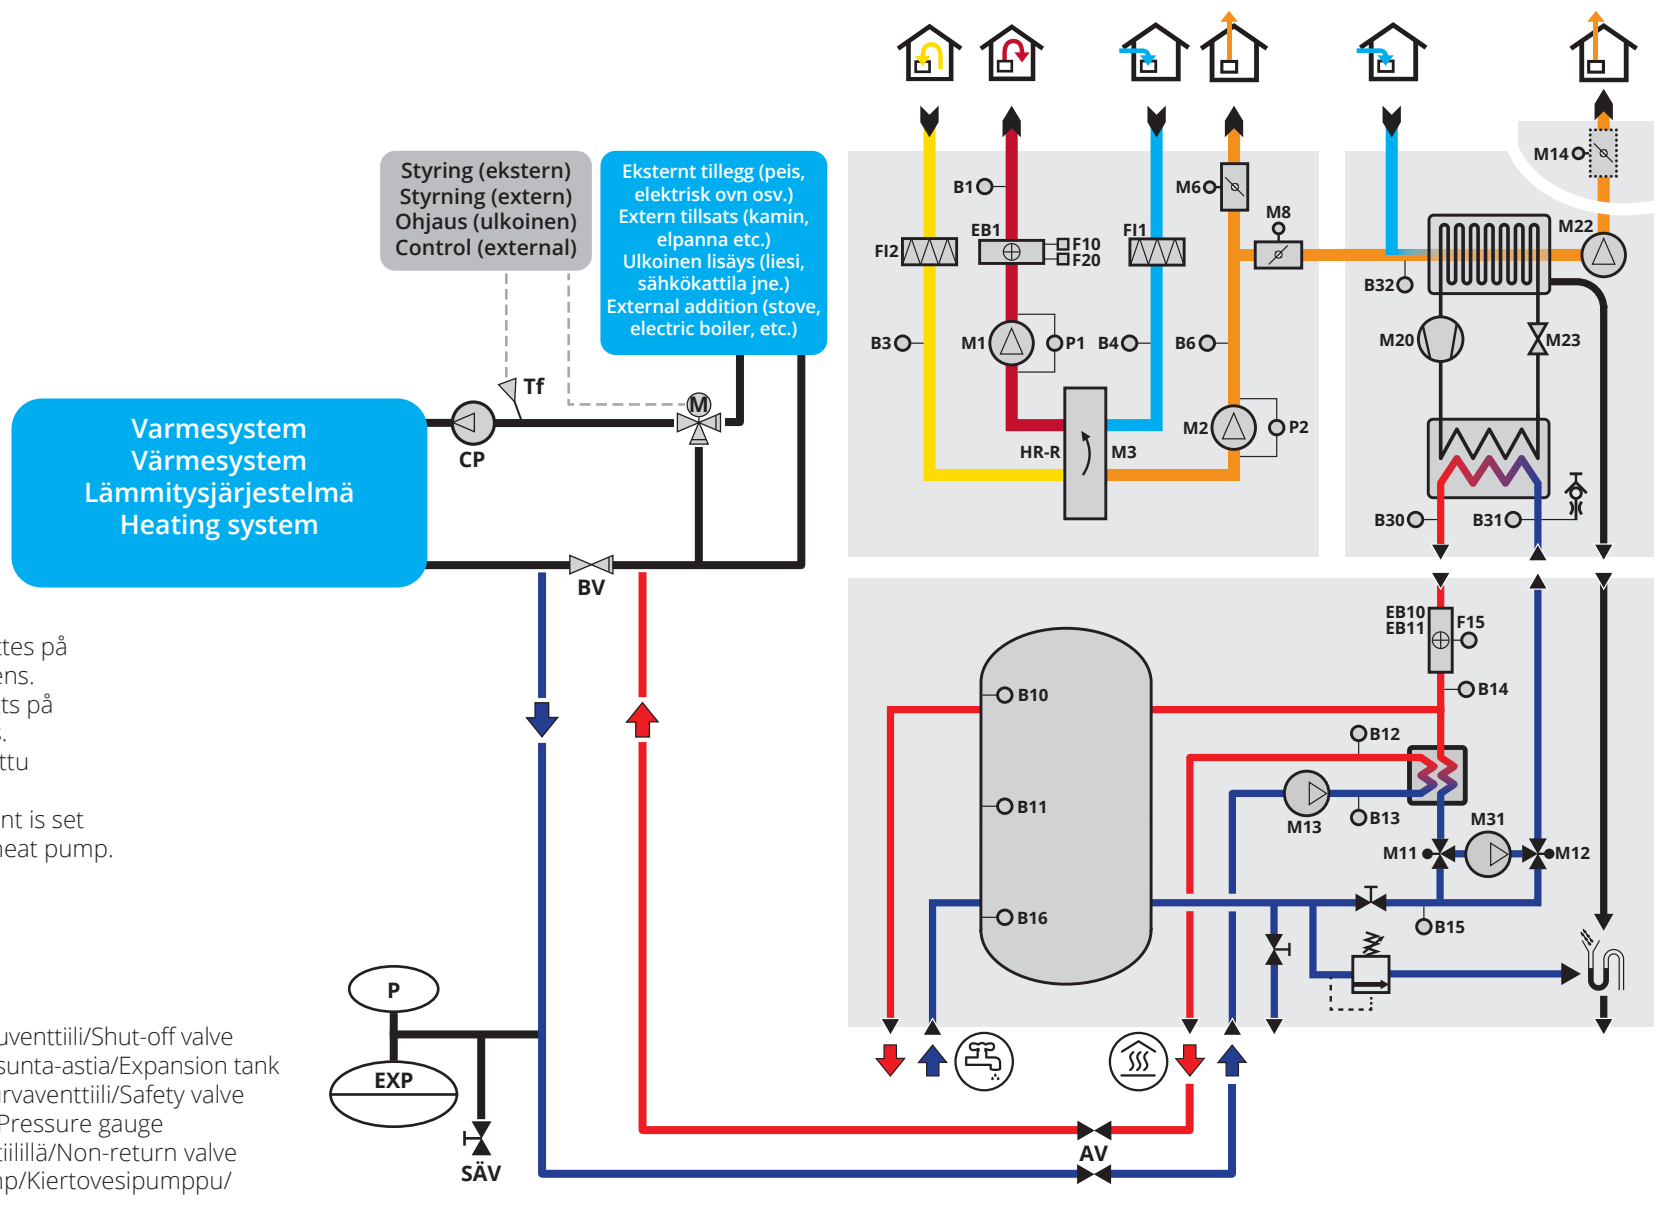




Eksternt tillegg: Styringen av shunten settes på en kurve som er lavere enn varmepumpens.
Extern tillsats: Styrningen av shunten sätts på en kurva som är lägre än varmepumpens.
Ulkoinen lisäys: Shuntin ohjaus on asetettu lämpöpumpun käyrälle.
External addition: The control of the shunt is set on a curve that is lower than that of the heat pump.

AV = Stengeventil/Avstängningsventil/Sulkuventtiili/Shut-off valve
 EXP = Ekspansjonskar/Expansionskär/Paisunta-astia/Expansion tank
 SÄV = Sikkerhetsventil/Säkerhetsventil/Turvaventtiili/Safety valve
 P = Manometer/Manometer/Manometri/Pressure gauge
 BV = Tilbakeslag/Backventil/Takaiskuventtiilillä/Non-return valve
 CP = Sirkulasjonspumpe/Cirkulationspumpe/Kiertovesipumppu/Circulation pump

- NO** WH4 - Eksternt tillegg med akkumulatortank
SV WH4 - Extern tillsats med akkumulatortank
FI WH4 - Ulkoinen lisäys akkusäiliön kanssa
EN WH4 - External addition with accumulator tank

Eksternt tillegg: Styringen av shunten settes på en kurve som er lavere enn varmepumpens.
Extern tillsats: Styringen av shunten sätts på en kurva som är lägre än varmepumpens.
Ulkoinen lisäys: Shuntin ohjaus on asetettu lämpöpumpun käyrälle.
External addition: The control of the shunt is set on a curve that is lower than that of the heat pump.

AV = Stengeventil/Avstängningsventil/Sulkuventtiili/
 Shut-off valve
 EXP = Ekspansjonskar/Expansionskär/Paisunta-astia/
 Expansion tank
 SÄV = Sikkerhetsventil/Säkerhetsventil/Turvaventtiili/
 Safety valve
 P = Manometer/Manometer/Manometri/Pressure gauge
 BV = Tilbakeslag/Backventil/Takaiskuventtiili/Non-return valve
 CP = Sirkulasjonspumpe/Cirkulationspumpe/Kiertovesipumppu/
 Circulation pump

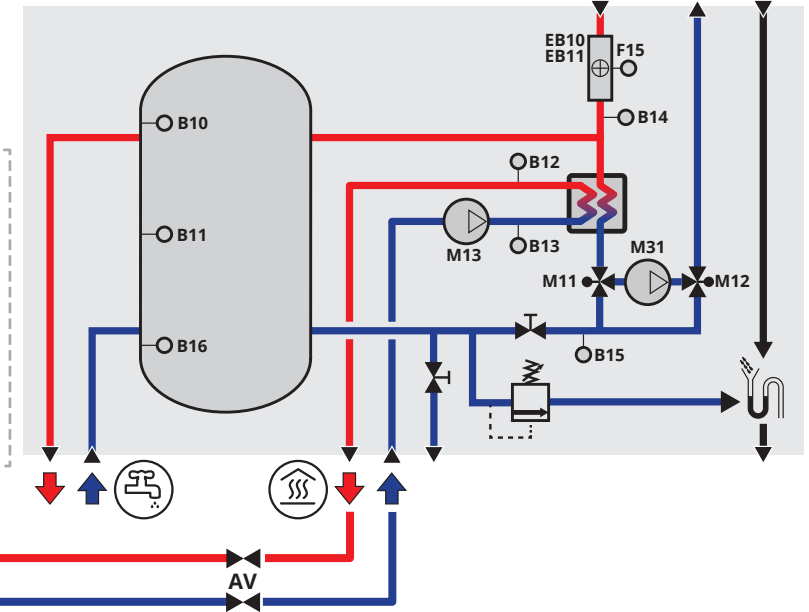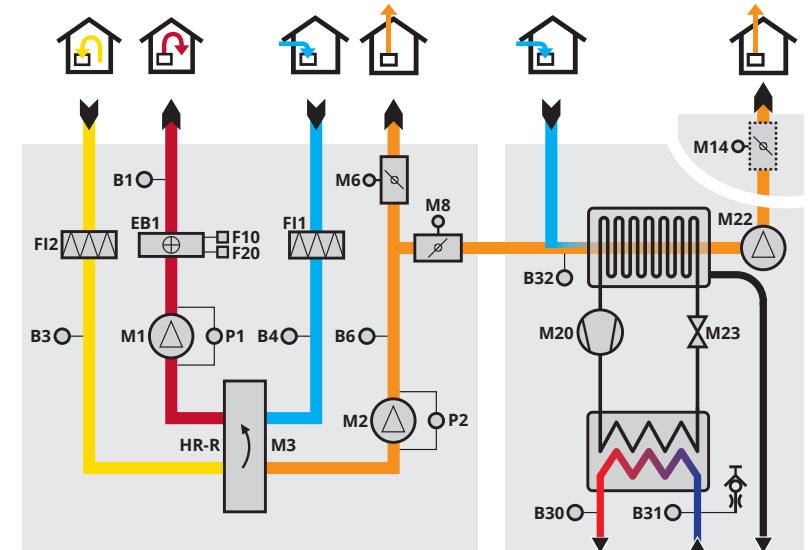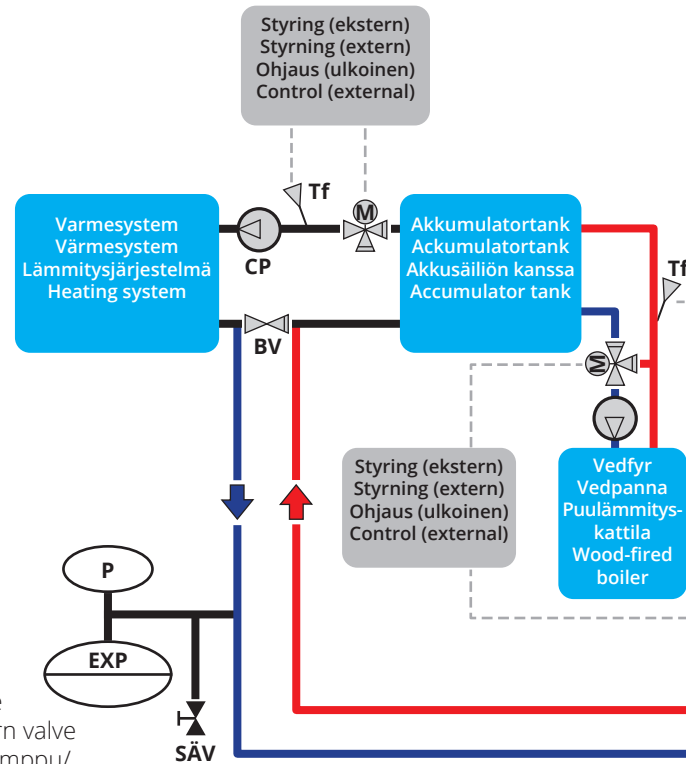


NO WH4 - med volumbeholder


SV WH4 - med volymkärl

FI WH4 - tilavuus-astia


EN WH4 - with volume tank

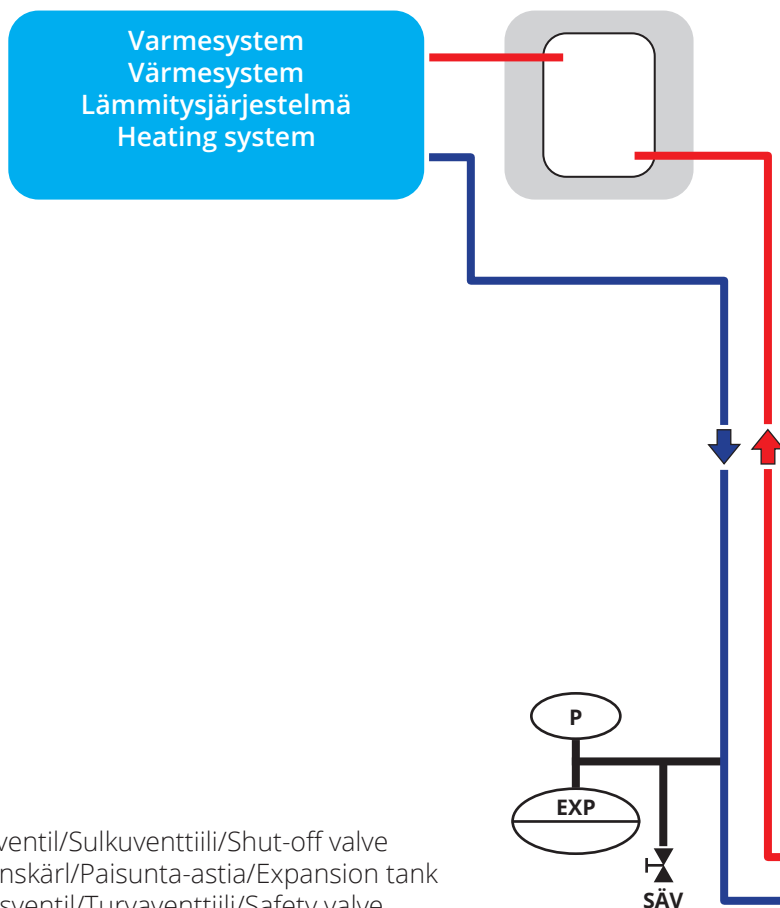

AV = Stengeventil/Avstängningsventil/Sulkuventtiili/Shut-off valve
EXP = Ekspansjonskar/Expansionskärl/Paisunta-astia/Expansion tank
SÄV = Sikkerhetsventil/Säkerhetsventil/Turvaventtiili/Safety valve
P = Manometer/Manometer/Manometri/Pressure gauge

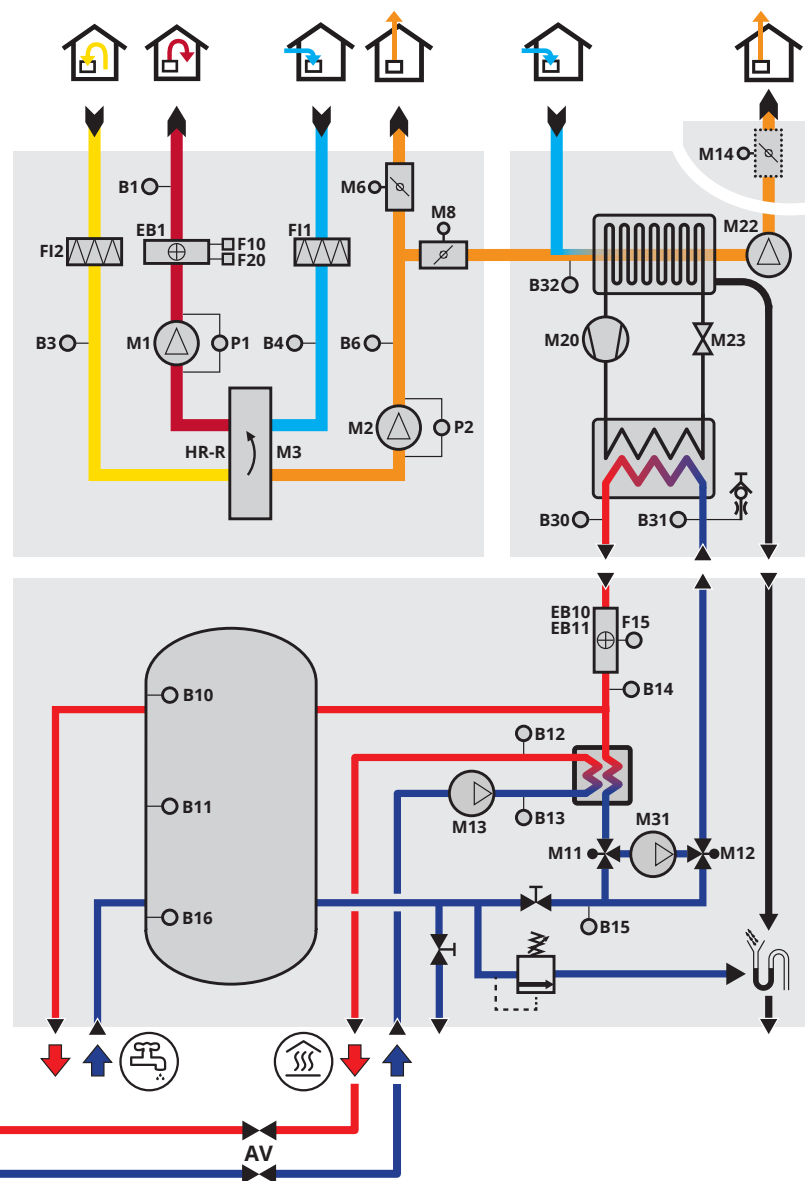


- NO WH4 - med ekstra varmtvannsbereder
 SV WH4 - med extra varmvattenberedare
 FI WH4 - ylimääräisellä vedenlämmittimellä
 EN WH4 - with extra water heater

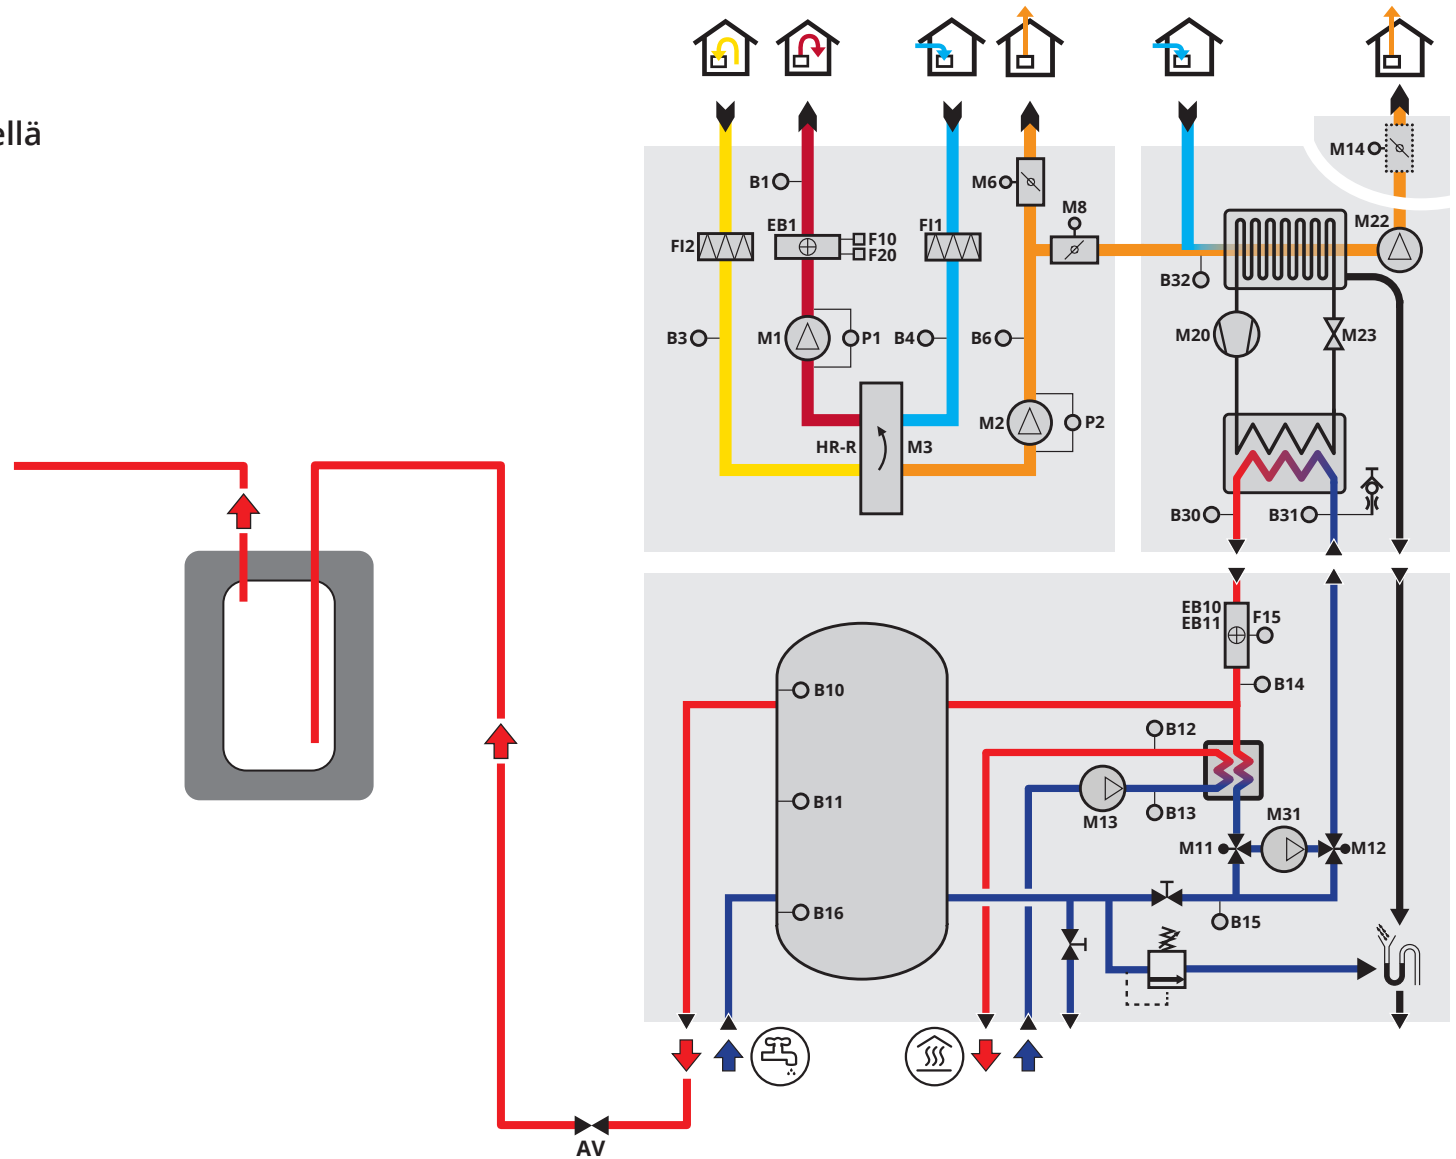


AV = Stengeventil/Avstängningsventil/Sulkuventtiili/Shut-off valve

- NO** WH4 - med VVC
- SV** WH4 - med VVC
- FI** WH4 - KVV
- EN** WH4 - with HWC

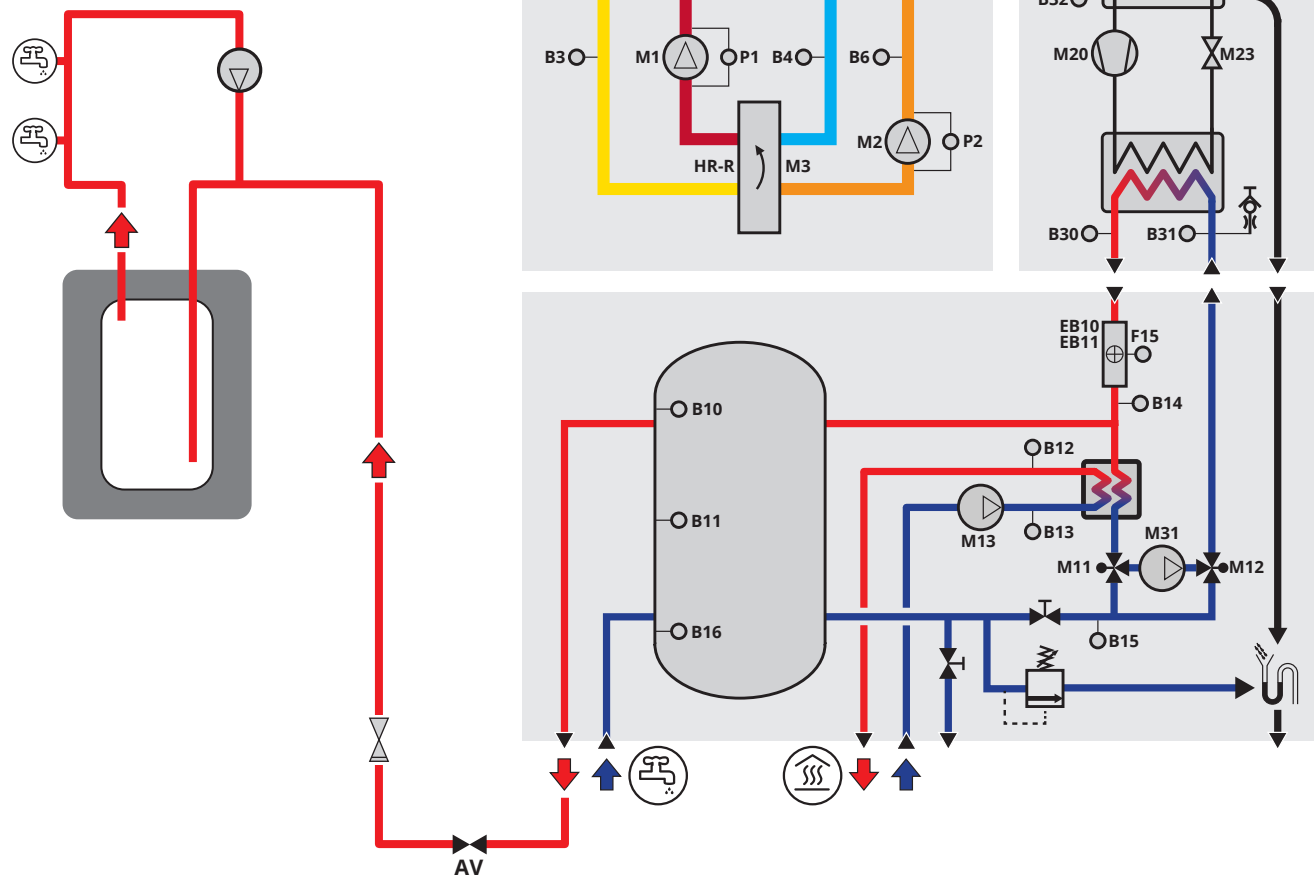


AV = Stengeventil/Avstängningsventil/Sulkuventtiili/Shut-off valve

- NO WH4 - mot dobbeltmantlet bereder
 SV WH4 - mot dubbelmantlad beredare
 FI WH4 - kaksivaippaista generaattoria vastaan
 EN WH4 - against double-jacketed generator

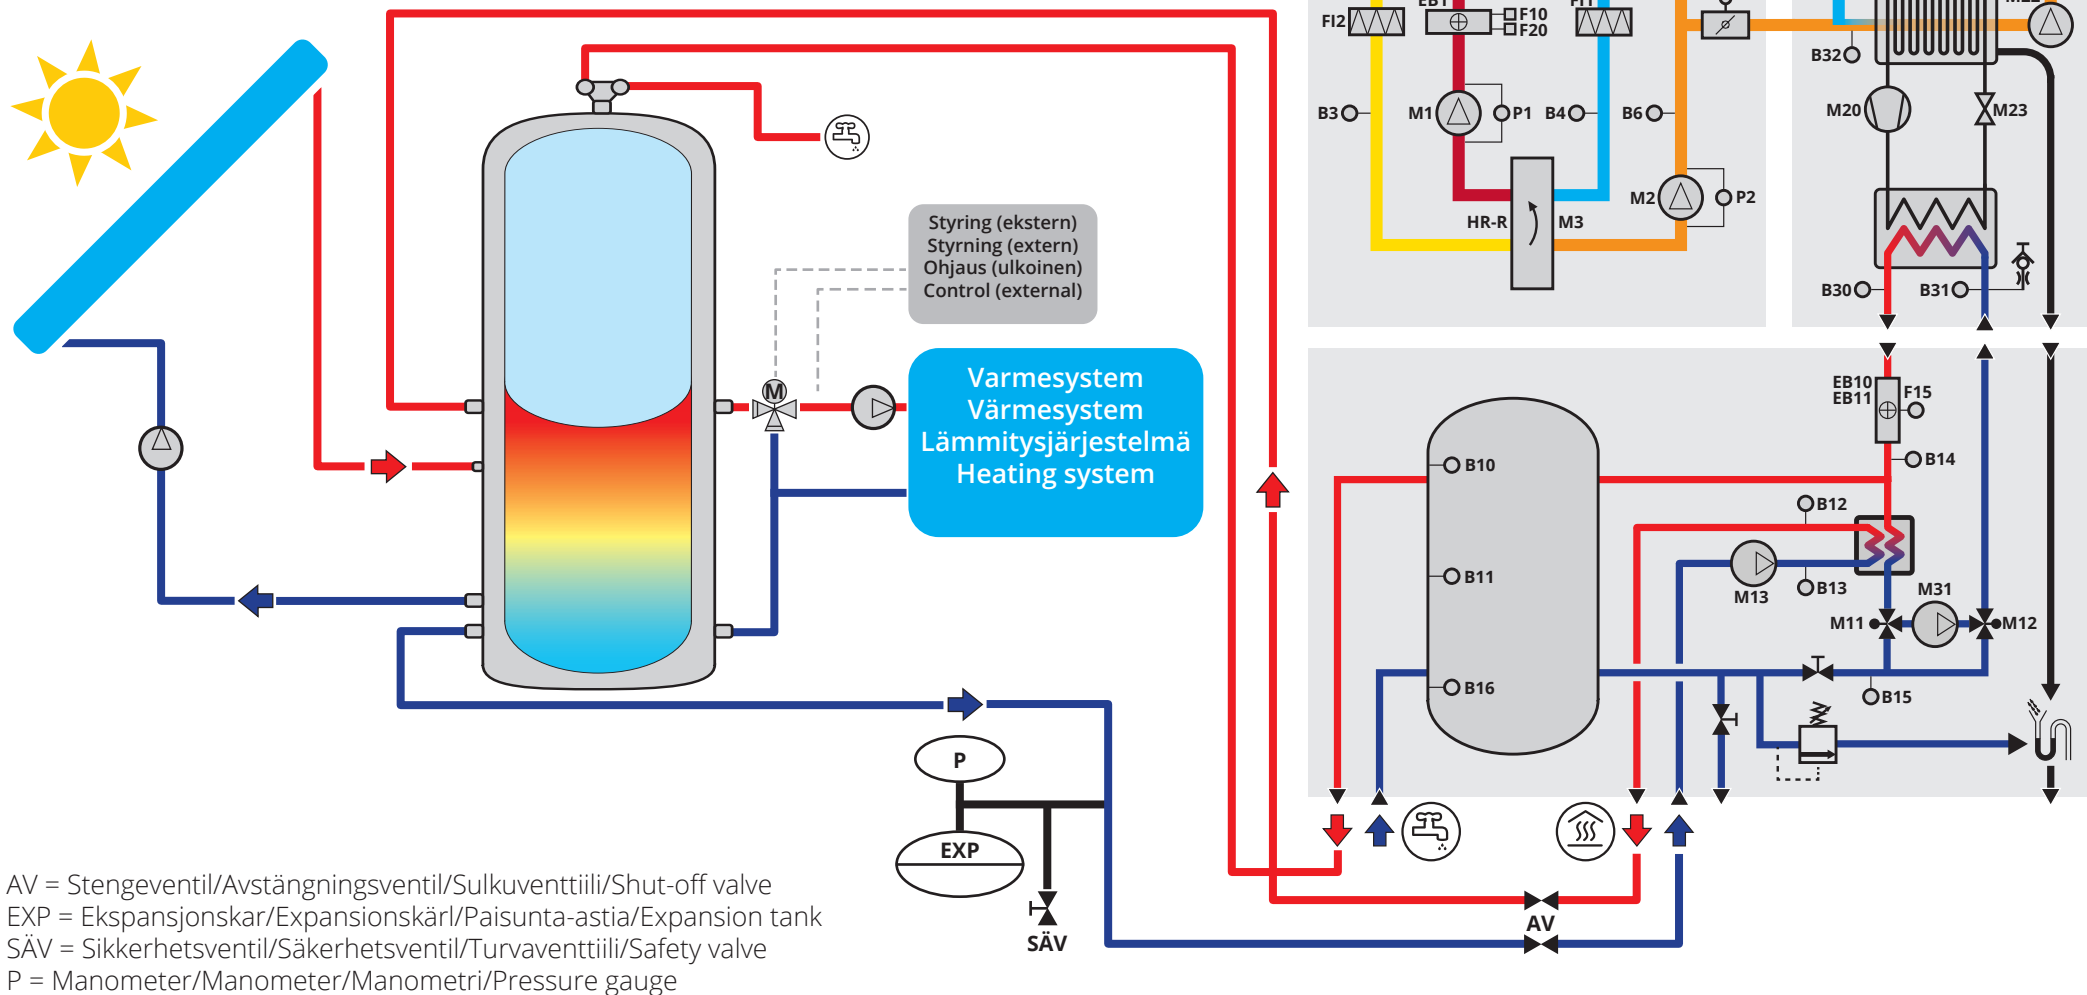


- NO** WH4 - mot dobbeltmantlet bereder, tillegg
- SV** WH4 - mot dubbelmantlad beredare, tillsats
- FI** WH4 - kaksivaippaista generaattoria vastaan, lisäys
- EN** WH4 - against double-jacketed generator, addition

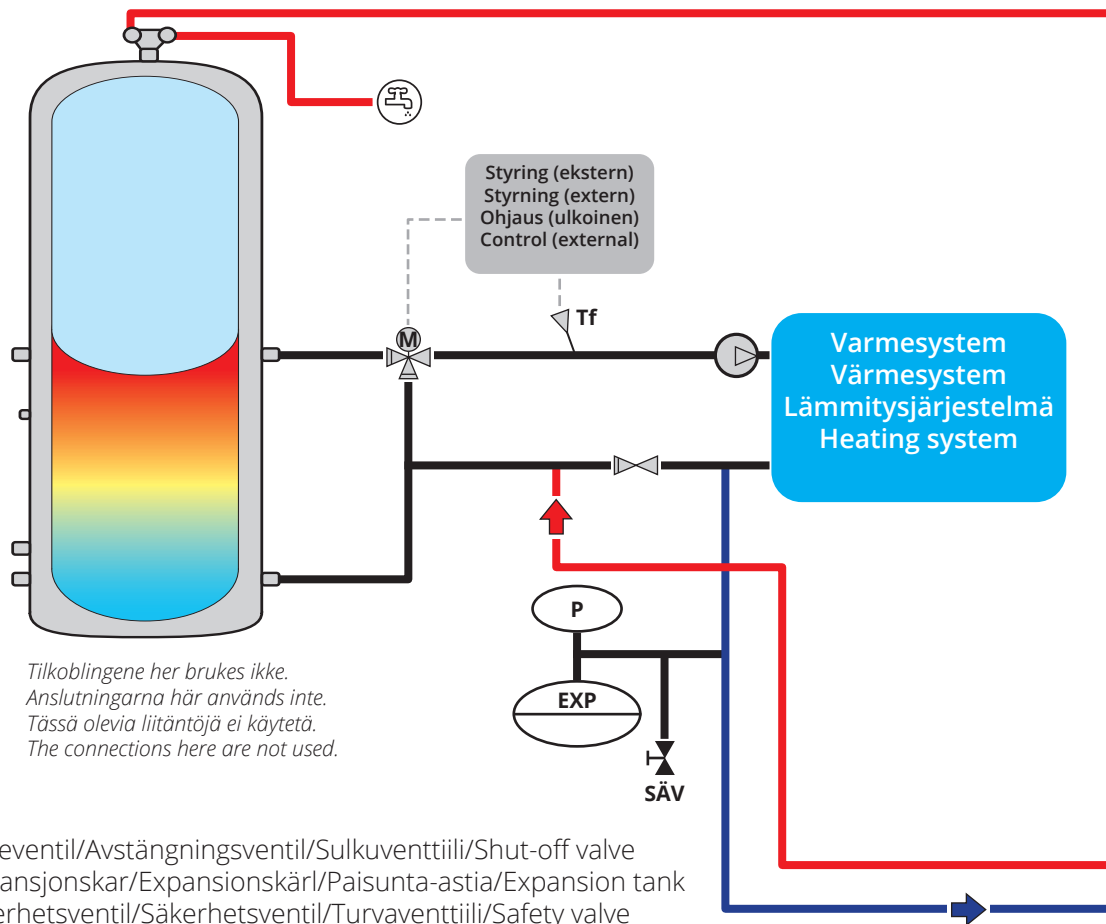

Tilkoblingene her brukes ikke.
Anslutningarna här används inte.
Tässä olevia liitännöjä ei käytetä.
The connections here are not used.

AV = Stengeventil/Avstängningsventil/Sulkuventtiili/Shut-off valve
EXP = Ekspansjonskar/Expansionskär/Paisunta-astia/Expansion tank
SÄV = Sikkerhetsventil/Säkerhetsventil/Turvaventtiili/Safety valve
P = Manometer/Manometer/Manometri/Pressure gauge

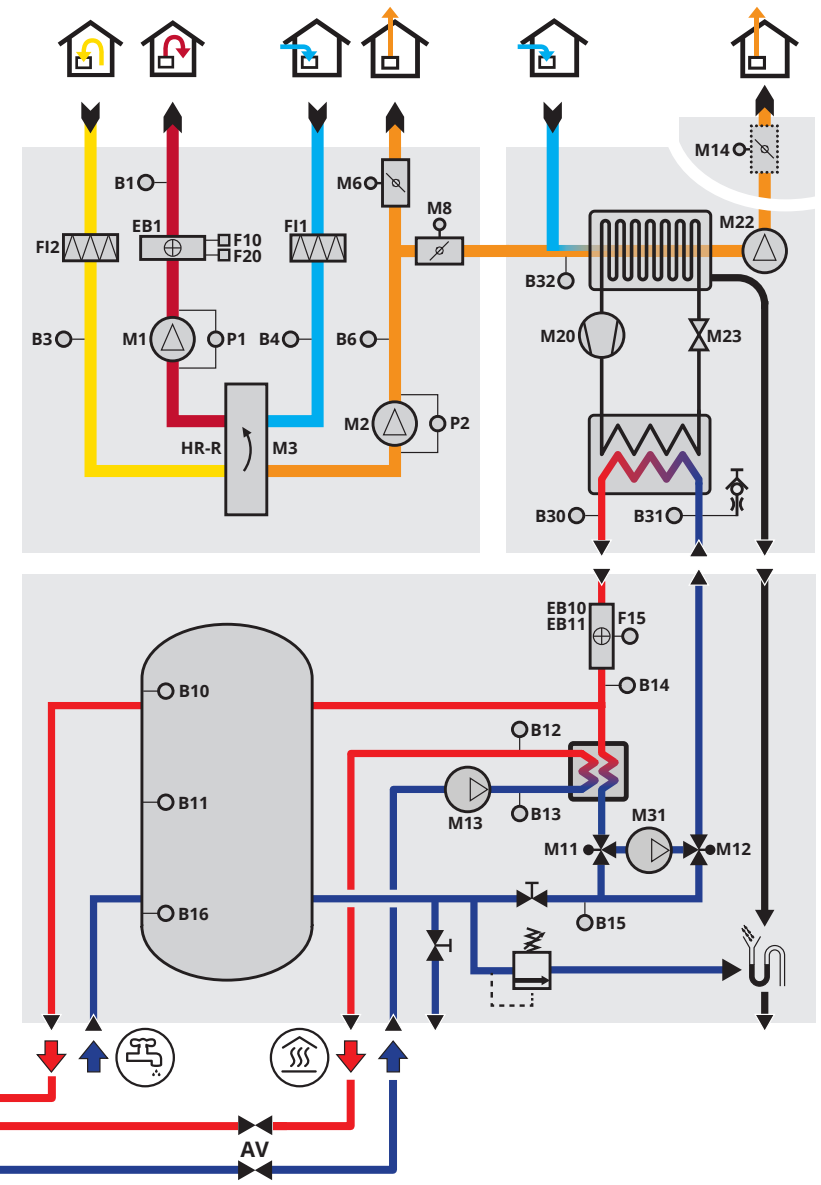



Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no