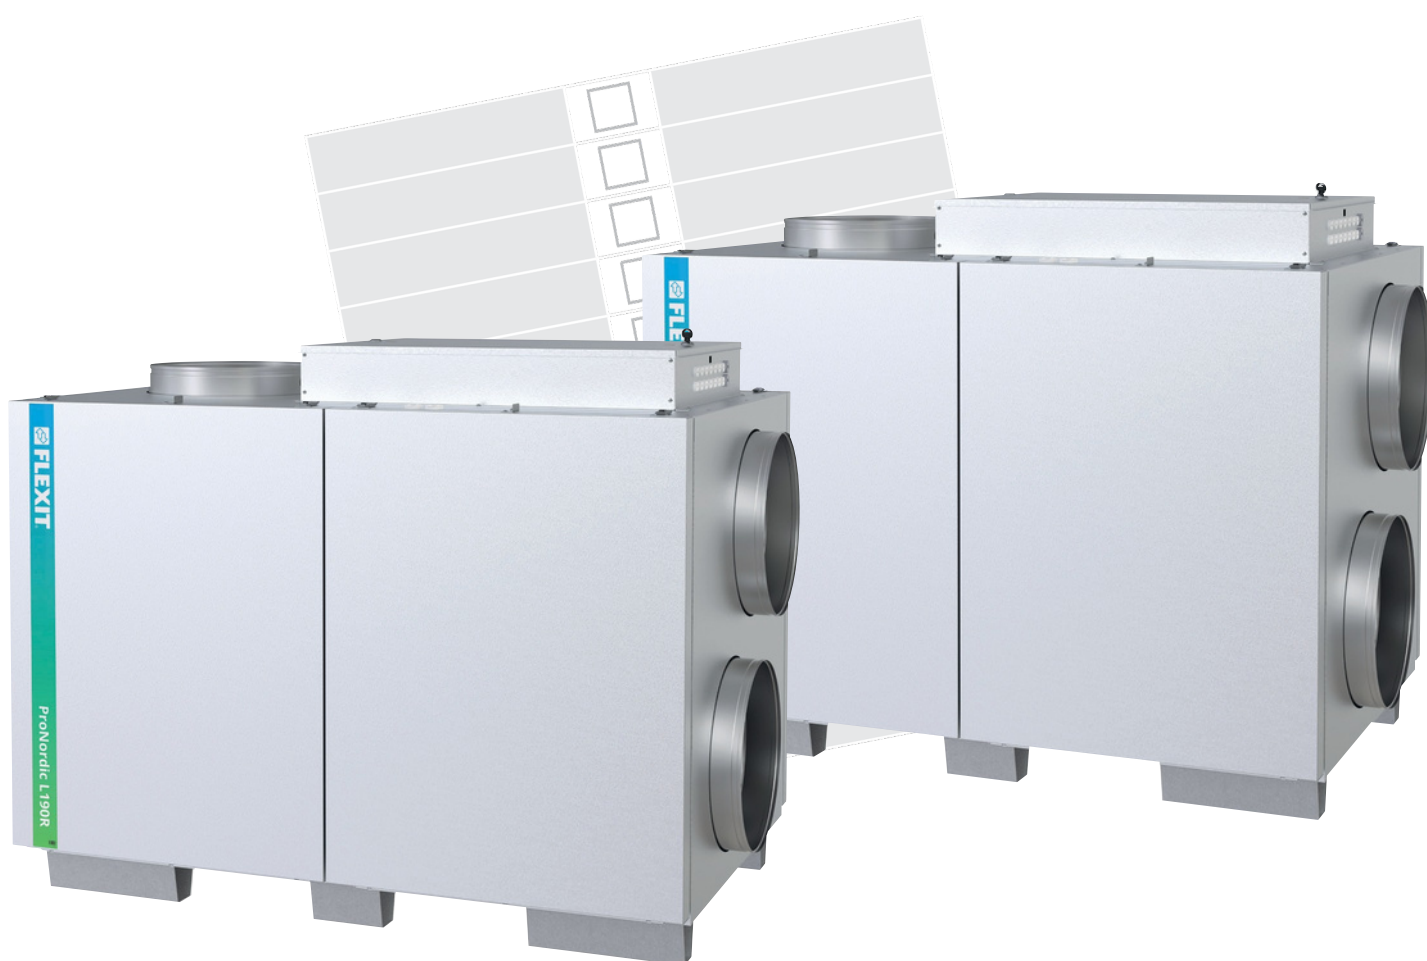


ProNordic



SK ZOZNAM KONTROL PRED SPOUSTENÍM



Vetracia jednotka ProNordic

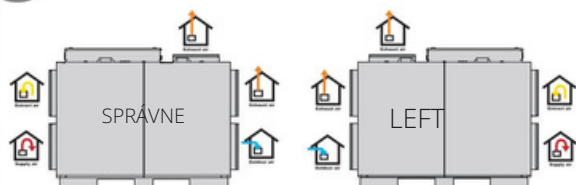


ONI BY

Skontrolujte

Podpis

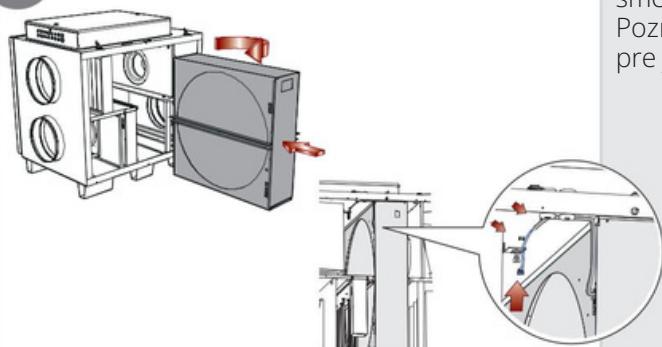
1 Umiestnenie jednotky



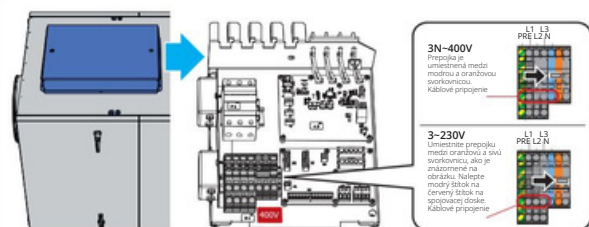
Je jednotka umiestnená správne? Vpravo alebo vľavo?

☐

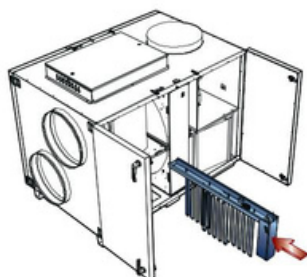
2 Pripojenie rotora



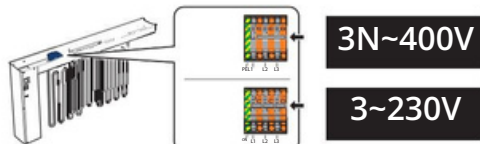
Je rotor otočený správnym smerom a je pripojený? Pozrite si montážny návod pre jednotku.

☐


Má západka správne napätie? 400V/230V?

☐
3 Ohrievajte batériu
Elektrická batéria


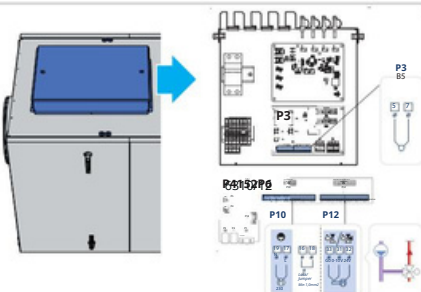
Je nainštalovaná dohrievacia batéria? Ak je nainštalovaná elektrická batéria, pozrite si pokyny na inštaláciu 118206.

☐
☐


Nabíjanie elektrickej batérie. Sú namontované západky pre správne napätie?

☐

ONI BY

		Skon	Podpis
Vodná batéria 		☐	
		☐	
4	Tabuľka pripojenia 	Príslušenstvo (klapka, detektor požiaru/dymu, tlakový spínač a ďalšie príslušenstvo), viď str. 2 v schéme zapojenia.	
5	CS2500 automat 	Uvedenie do prevádzky. Vysvetlenie ponúk nájdete v stručnej príručke (118075) CS2500 Automation	